


TS- TABLERO SECCIONAL

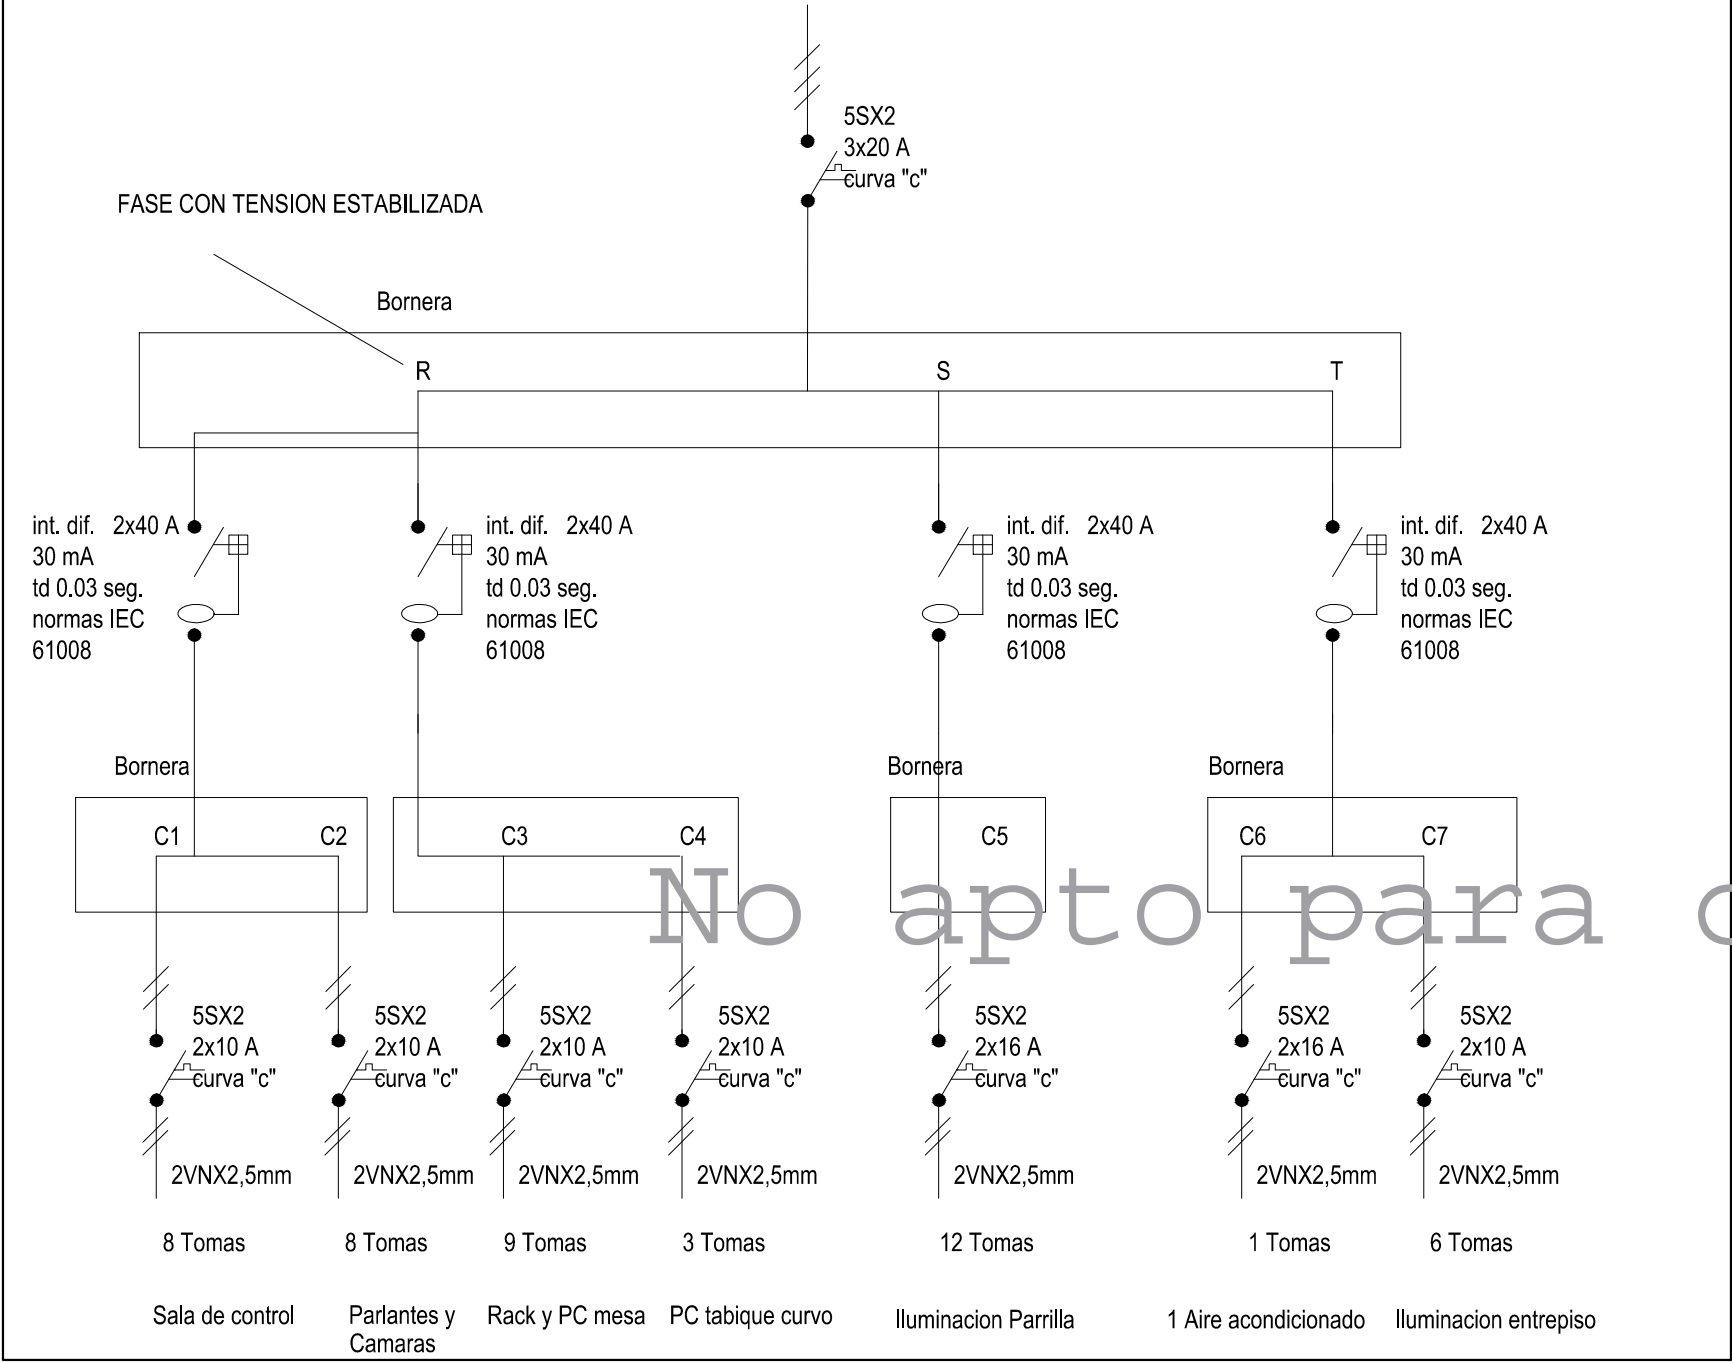

NOTA: La empresa contratista presentará la memoria de cálculo correspondiente a las protecciones, secciones de conductos, planos de esquema unifilar y topográfico.

Se deberá respetar la cantidad de circuitos e interruptores. El amperaje mínimo de disyuntores diferenciales será de 40A

La empresa contratista presentara la memoria de cálculo correspondiente.

Obra Adecuación ed. Ortega. Peña para Sala de mediación				Plano <b>INSTALACION ELECTRICA</b> <b>ESQUEMA UNIFILAR</b>	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS DIRECCION DE PLANIFICACION FISICA			Archivo PLANOS	PLANO <b>IE-04</b>
	REV.1	01-02-18	EMISION	ESCALA <b>s/e</b>	FECHA <b>01-02-18</b>
	REV.2				
	REV.3				
	REV.4				