


- 1-Caño galvanizado 6 mtrs 88.9mm (3") esp 3.2mm.
- 2-Tapa a rosca galvanizado.
- 3-Empotramiento 1mtrs de profundidad en pilote de Ø 0.2mtrs y 1.20 de profundidad H17.
- 4-Planchuela 50.8mmX3.2mm (2"X1/4 ").
- 5-Artefacto tipo "Max 2 simétrico" 250 W Lumenac.

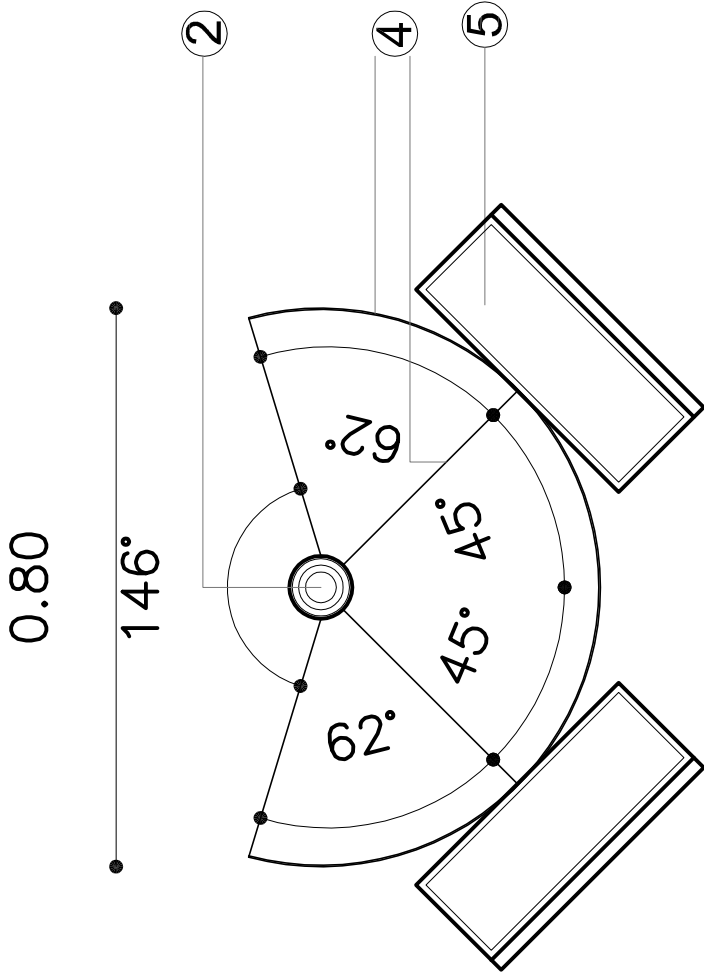

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS SEDE REMEDIOS DE ESCALADA	
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN FÍSICA	
"Provisión y colocación de columnas de alumbrado en predios 29 de septiembre e H. Yrigoyen y adecuación de instalaciones varias"	Nro PLANO:IE03
	NOMBRE ARCHIVO:
M O D I F I C A C I O N E S	
Fecha	Por
11-08-09	12
	13
	14
	15
	16