
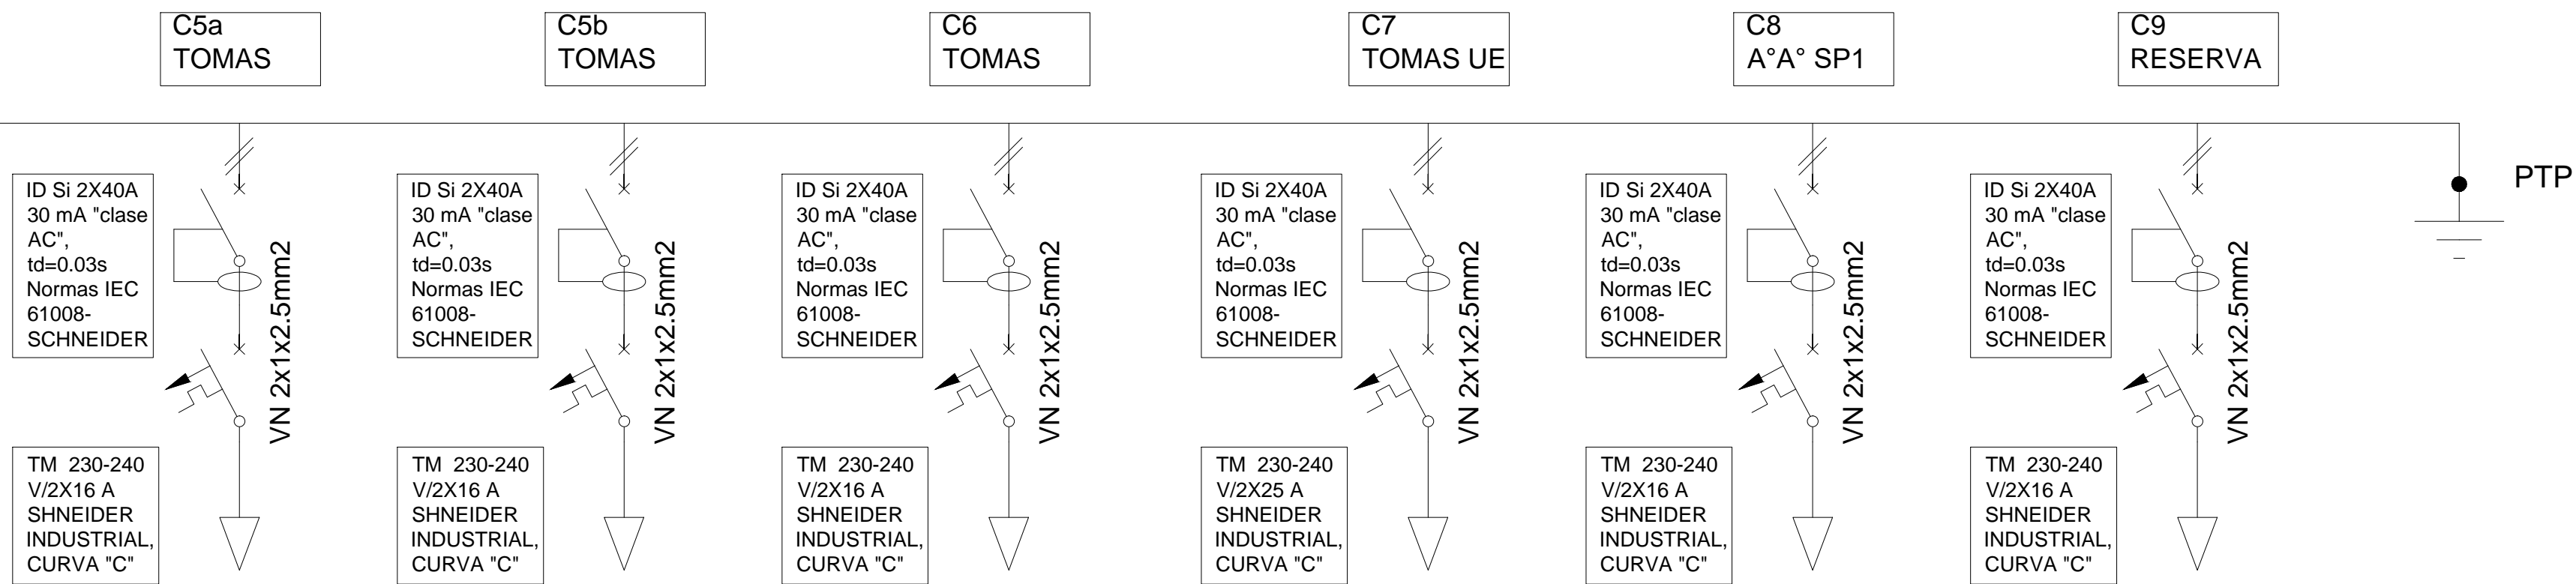


TD2  
SALA LATERAL

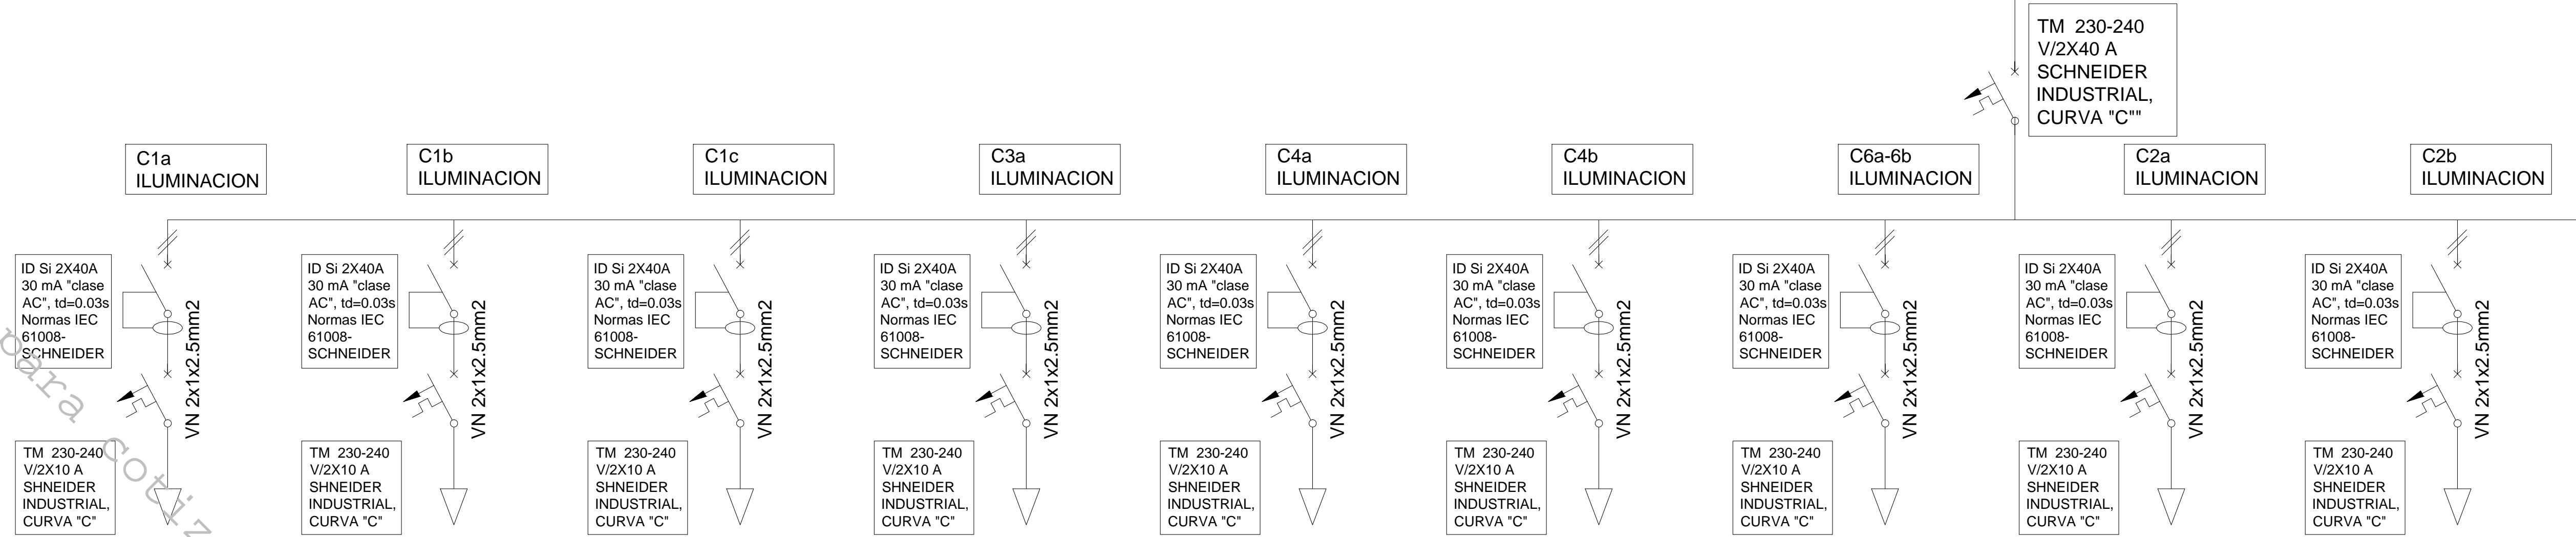

NOTA: EL ESQUEMA ES PARA COTIZACION, LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR LA MEMORIA DE CALCULO CORRESPONDIENTE A LAS PROTECCIONES Y SECCIONES DE CONDUCTOS.

NOTA 2: LOS DISYUNTORES SERAN COMO MINIMO DE 40 AMP, BIPOLARES Y DEBEN COLOCARSE AGUAS ABAJO.

REFERENCIAS ELECTRICIDAD PB	
SIMBOLOS	DISYUNTOR DIFERENCIAL
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS  
SEDE REMEDIOS DE ESCALADA

DIRECCION DE PLANIFICACION FISICA

EDIFICIO POLIDEPORTIVO  
INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
DIAGRAMA UNIFILAR

Nro PLANO: **IE-06**  
NOMBRE ARCHIVO:  
MGF-E1-IE-UF-01-02-03-04  
ESCALA: S/E

MODIFICACIONES						
FECHA	DP	11-06-14				
F2						
F3						
F4						
F5						