


- REFERENCIAS:
- TABLERO
 - BOCA DE PARED
 - BOCA
 - LLAVE DE EFECTOS EN CAJA DE 10x5cm
 - SAIDA DE EMERGENCIA
 - EMERGENCIA
1. ILUMINACION SALA PRINCIPAL
- Dimensiones en planta: 42x34m.
 - Altura: - 0.50 del nivel viga variable (nivel de trabajo).
 - Factores de reflexión
 - Techo de chapa 75%
 - Paredes 10%
 - Fuente luminosa: Projectores de 400W.
 - Factor de mantenimiento (Fm):
 - La conservación y limpieza deben ser buenos por motivos higiénicos.
 - Estimamos un factor de mantenimiento medio, del 60%. (Están incluidos deprecación de lámpara y factor de mantenimiento de instalación).
 - Nivel de iluminación según el área (E): 500 lux
- NOTAS:
- TODA LA CÁRERA INDICADA SERA DE HIERRO NEGRO SEMIPESADO DE 3/4", SALVO INDICACION EN CONTRARIO.
 - TODOS LOS CABLES EMBUTIDOS EN CÁRERAS SERAN TIPO VN2000 DE SECCION MINIMA 2,5mm². LOS RETORNOS A LLAVES DE EFECTOS SERAN DE 1,5mm², SALVO INDICACION EN CONTRARIO.
 - TODOS LOS CABLES EN CÁRERAS POR CONTRAPISOS O POR CÁRERAS PARA CIRCUITOS EXTERIORES SERAN SINTENAX DE SECCION MINIMA 1,5mm².
 - TODAS LAS CAJAS DE FASE SERAN DE HIERRO SEMIPESADO DE 100x100x50mm, SALVO INDICACION EN CONTRARIO.
 - TODOS LOS CABLES DE PUESTA A TIERRA SERAN DEL TIPO VN2000 CON VAINA VERDE/AMARILLO DE SECCION MINIMA 2,5mm², SALVO INDICACION EN CONTRARIO.
 - LA POSICION DEFINITIVA DE CADA ELEMENTO SERA DADA POR LA DIRECCION DE OBRA.
 - LOS ARTEFACTOS INDICADOS CON (E) SE CONECTARAN AL CIRCUITO DE LUZ VIGA, Y UNA DE SUS LAMPARAS TENDRA MODULO DE EMERGENCIA CON BATERIA MK-1P MARCA WAMCO CON ALIMENTACION ININTERRUMPTIDA Y SE CONECTARA A LA MISMA FASE DEL ARTEFACTO

REFERENCIAS LUMINARIAS - TIPO INFINITA LUZ O SIMILAR				
SIMB.	MODELO	DESCRIPCION	LAMPARA/POT.	CANTIDAD UBICACION
UFO	ARTELUM	Tipo UFO de Artelum o producto de calidad equivalente Equipo de Iluminación general de Salón Principal Local 1 y Sala Lateral Local 2. Potencia: 100W Luminaria: 10000lm Fuente luminaria: Epistar 3030 Driver: Sosen SS-120C, IP65 Tension de entrada : 90-265VAC, Factor de potencia: 0.95 Clase I Diámetro 320mm Altura: 170mm	100W	36 SALAS
		Artefacto de aplicar POLI LED 18 Watts Lumenac.	1 x 18 w	21 Iluminación Cerramiento traslucido fachada
		TUBO LED MAREA LUMENAC	2 x 20 w	13 pasillo servicio
		WAMCO Luminaria Señalización de salida EMERGENCIA c/es. emerg. triple faz - WAMCO 1x 15W autonomía 2 hs.	1 x 15W	8 SALIDAS
		CORNER LUMENAC Artefacto (aplique baños) 2x 20W LED (Largo: 1,10 M)	2 X 20W	20 SANITARIOS
		Artefacto de aplicar TREND LED 18 Watts	1 x 18 w	27 SANITARIOS
		Luminaria de aplicar POLI LED 12 Watts Lumenac	1 x 12 w	2 PASO
		CLIVER Reflector de exterior. Iluminación de los tanques de agua con luz rosante trasera sobre fachada de plástico traslucido. Se colocaran 6 por cada bandeja de uso	1 x 50 w	18 TORRE TANQUE

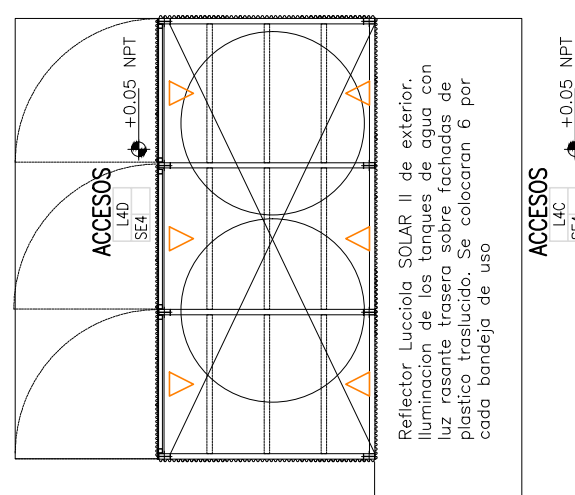

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS

SEDE REMEDIOS DE ESCALADA

DIRECCION DE PLANIFICACION FISICA

EDIFICIO POLIDEPORTIVO

PLANOS INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION

MODIFICACIONES

Nro PLANO: **IE 2**

NOMBRE ARCHIVO: P_Inst_Electrica.dwg

ESCALA: 1:100