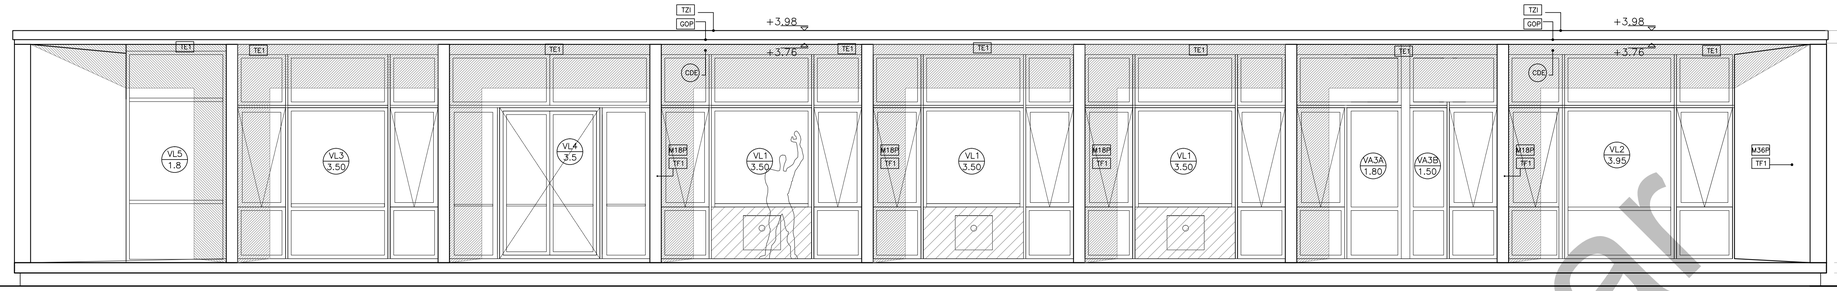

VISTA SUR

−0.02
−0.40 NPT TERR
−0.40 NIVEL TERRENO

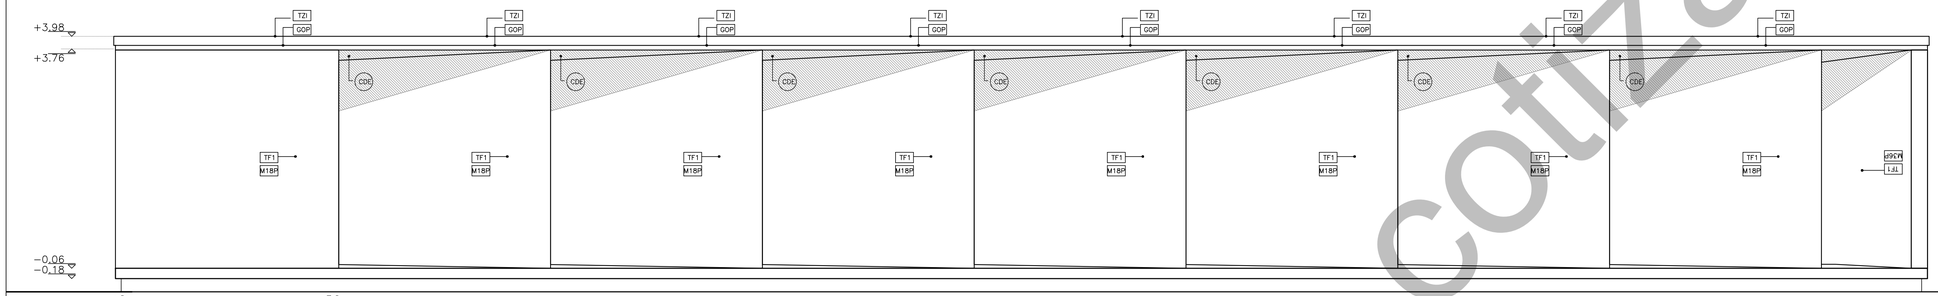

VISTA OESTE

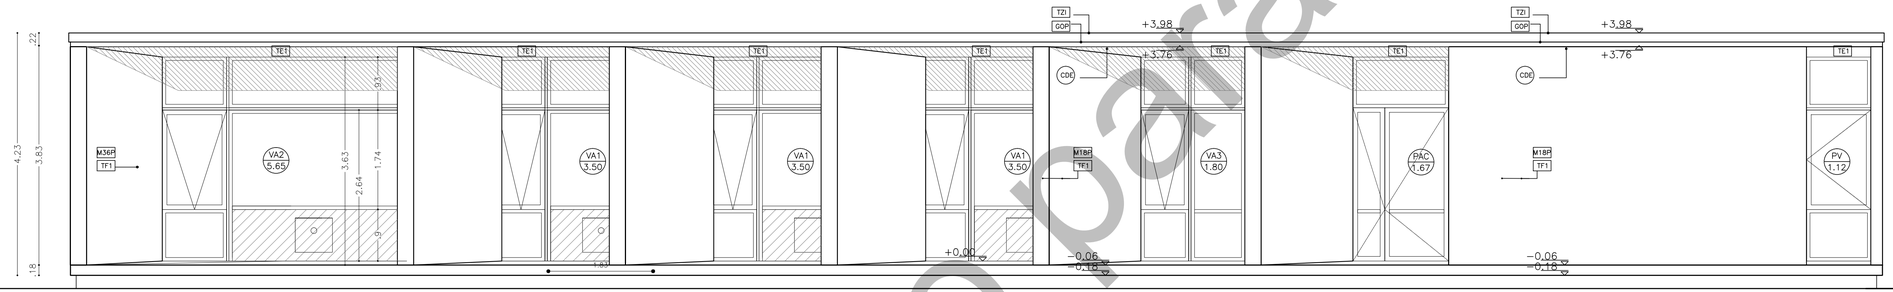

VISTA NORTE

−0.02
−0.18
−0.40 NPT TERR

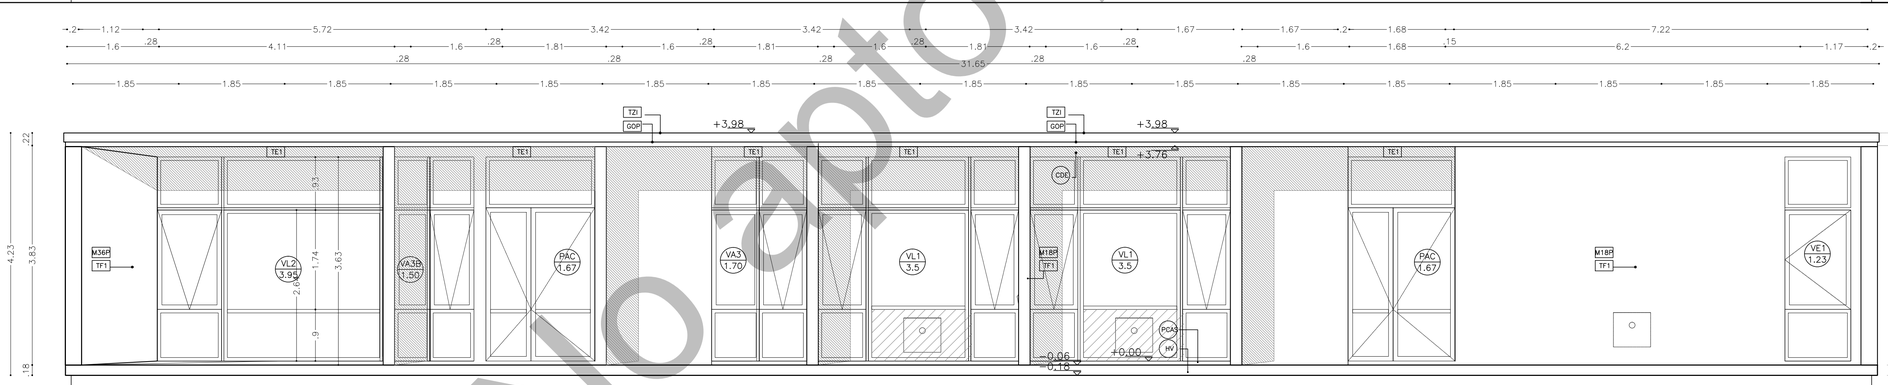

VISTA ESTE

−0.02
−0.18
−0.40 NPT TERR
−0.40 NIVEL TERRENO



REFERENCIAS

PISOS (incluye carpeta)	
PCA1	Piso C°A° a la llana mec. c/endurecedor no met.
PS2	Piso SAN LORENZO 30x30. Color gris.
VF	Viga de encadenado s/esp
PEP	Contrapiso de Hormigon esp 10cm con malla sima Piso exterior cemento peinado
PCA1/PS2	Piso tipo block ret (hierba)fabricado con hormigon vidrio prensado de espesor 10cm.

MUROS / TABIQUES	
M18	Tabique ladrillo ceram. hueco de 18x33 s/esp. Term a definir.
M18P	Tabique ladrillo ceram. hueco portante de 18x33 s/esp. Term a definir.
M12	Tabique ladrillo ceram. hueco de 12x33 s/esp. Term a definir.
M36P	2 Tabiques ladrillo ceram. hueco de 18x33 portante s/esp. Term a definir.

REVESTIMIENTOS (incluye jaharro para rec. rev.)	
RS1	revestimieto San Lorenzo Forte 20x20 GRIS. s/esp. h 2.05m.

CIELORRASOS	
CD1	CR DURLOCK c/buña perim. term. pintura latex blanco s/esp.
CD2	CR DURLOCK c/buña perim. term. pint. latex antihongo blanco s/esp.
CHV	CR Hormigon visto
CDE	CR placa cementicia masillada termiatex ANTIHONGO blanco s/esp.

TERMINACIONES	
TE1	terminacion, esmalte sintetico. s/esp.
TF1	terminacion, fino pintura latex antihongo interior y exterior. s/corresponda.
TZI	Terminacion pieza zinguería soldada s/esp. Prepintado color blanco.

CUBIERTA	
THV	terminacion hormigon visto.
ZR	Zócalo hundido cemento alisado h:10cm. En paredes interiores
GOP	Goteron Perimetral s/esp.
CZ	Caño de desague pluvial 100mm

TECH	Techado chapa acan. zincalum plateada, con aisl. lana vidrio tipo rigid roll 2" y foil alum. s/esp. Estr. s/esq.
CG19	Correa galvanizada de 18 cm. cada 1 ml.

No apto para cotizar

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS
DIRECCION DE PLANIFICACION FISICA

Obra
ESCUELA DE GOBIERNO NESTOR KIRCHNER

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS UNLa.

05-ARQUITECTURA
VISTAS

REV.1		DIBUJO	Archivo	PLANO
REV.2		-	05-VISTAS	AR-05
REV.3				
REV.4		REEMPLAZA A	ESCALA	FECHA
REV.5		-	1:50	27-01-15
REV.6				